



Габаритно-присоединительные размеры котлов с двумя теплообменниками  
 КСВО-80/2, КСВО-100/2, КСВО-150/2(2x60), КСВО-150/2(2x80), КСВО-200/2, КСВО-300/2, КСВО-400/2

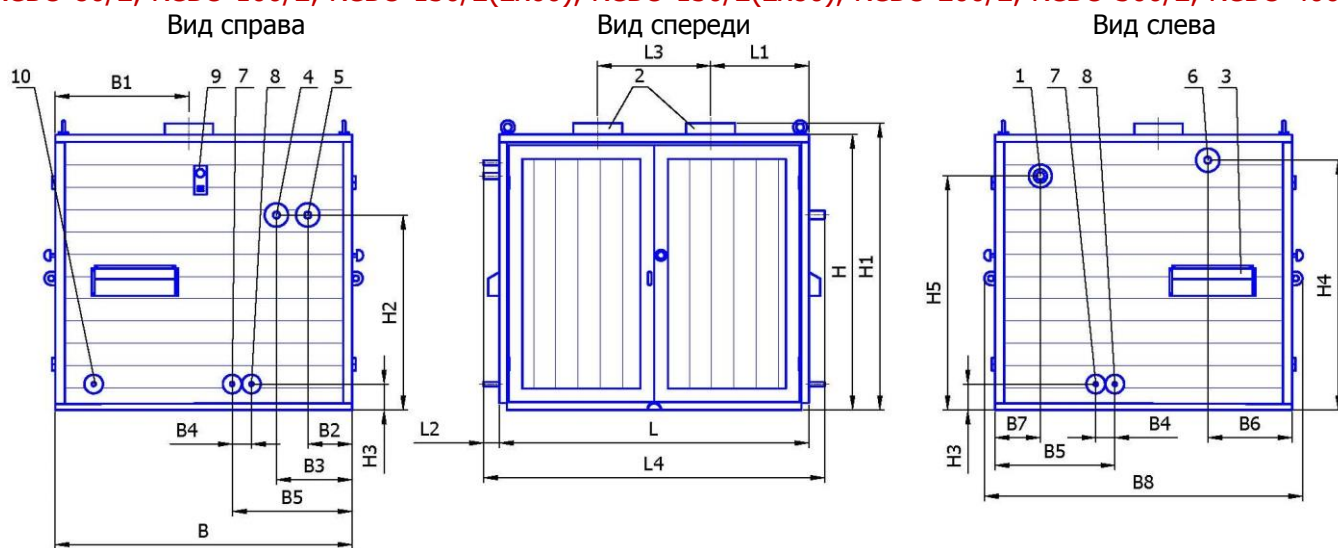

	Наименование параметра	МОДЕЛЬ						
		КСВО-80/2 (80 кВт) 2x40	КСВО-100/2 (98 кВт) 2x49	КСВО-150/2 (120 кВт) 2x60	КСВО-150/2 (160 кВт) 2x80	КСВО-200/2 (200 кВт) 2x100	КСВО-300/2 (300 кВт) 2x150	КСВО-400/2 (400 кВт) 2x200
1	Газопровод	Ду32				Ду50		
2	Дымоход	Ду=200* 2 шт.				Ду=250* 2 шт.	Ду=300* 2 шт.	Ду=300* 2 шт.
3*	Воздушная приточная щель, см <sup>2</sup>	520			800		1600	
4	Трубопровод подающий	Ду50				Ду80		
5	Трубопровод обратный	Ду50				Ду80		
6	Газовая свеча	Ду25						
7	Дренаж котла	Ду15						
8	Сброс предохранительного клапана	Ду15* 2 шт.						
9	Звуковой пожаро-охранный оповещатель	-						
10	Ввод эл. кабеля	Ду25						
L	- ширина	1800	1800	1800	2110	2110	2110	2110
B	- глубина	2020	2020	2020	2020	2020	2220	2220
H	- высота	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
L1		600	600	600	715	665	715	665
L2		200	200	200	200	200	200	200
L3		600	600	600	690	785	690	780
L4		2020	2020	2020	2330	2330	2330	2330
B1		875	875	875	860	910	980	980
B2		340	340	340	340	290	290	290
B3		560	560	560	560	505	500	500
B4		120	120	120	120	120	120	120
B5		815	815	815	815	880	880	750
B6		550	550	550	565	575	695	620
B7		265	265	265	1620	300	245	225
B8		2190	2190	2190	2190	2190	2390	2390
H1		1945	1945	1945	1945	1945	1945	1945
H2		1330	1330	1330	1330	1335	1400	1400
H3		180	180	180	180	180	180	180
H4		1705	1705	1705	1725	1710	1720	1715
H5		1615	1615	1615	1660	1600	1525	1500

\*Воздушно-приточная щель (поз. №3) на котлах КСВО-300/2, КСВО-400/2 – по две штуки с каждой стороны корпуса котла.

Габаритно-присоединительные размеры котлов с двумя теплообменниками  
 КСВО-500/2, КСВО-600/2, КСВО-800/2

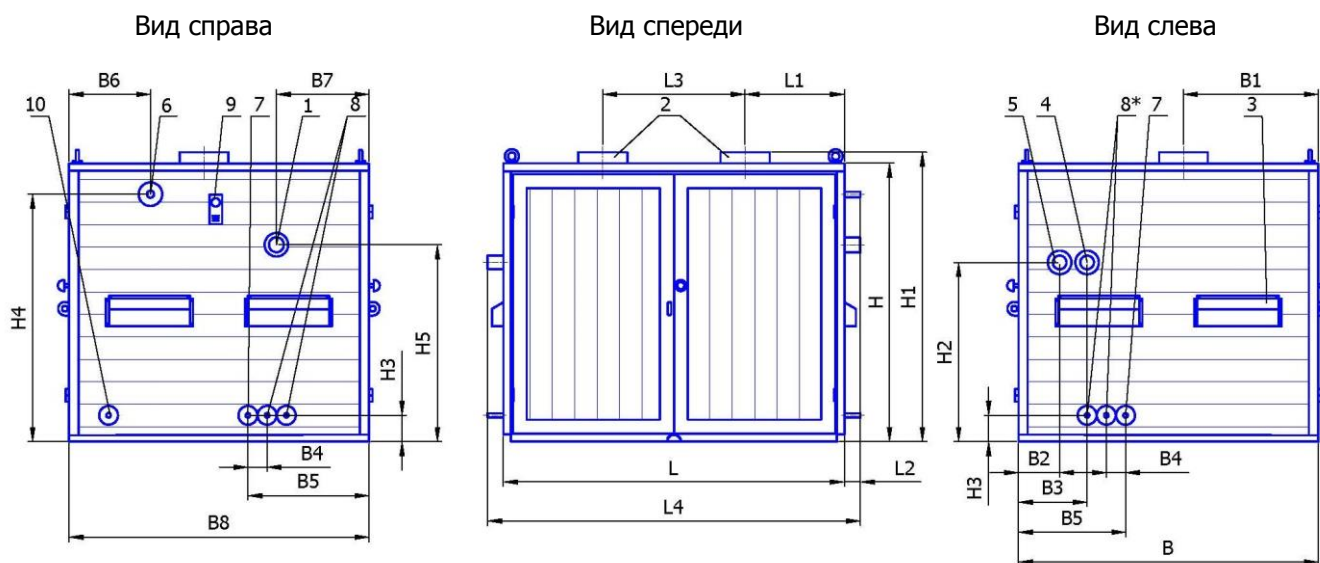

Наименование параметра	МОДЕЛЬ		
	КСВО-500/2 (500 кВт)	КСВО-600/2 (600 кВт)	КСВО-800/2 (800 кВт)
1 Газопровод	Ду50	Ду80	
2 Дымоход	Ду=350* 2 шт.	Ду=350* 2 шт.	Ду=400* 2 шт.
3 Воздушная приточная щель, см <sup>2</sup>	2000	2520	
4 Трубопровод подающий	Ду80		
5 Трубопровод обратный	Ду80		
6 Газовая свеча	Ду25		
7 Дренаж котла	Ду15		
8* Сброс предохранительного клапана	Ду=25* 2 шт.		Ду=25* 4 шт.
9 Звуковой пожаро-охранный оповещатель	-		
10 Ввод эл. кабеля	Ду25		Ду25
B - ширина	2500	2750	3050
L - глубина	2220	2220	2220
H - высота	2055	2055	2055
B1	840	840	905
B2	200	200	200
B3	1060	1060	1240
B4	2970	2970	3270
L1	1000	1000	990
L2	265	265	275
L3	470	480	480
L4	120	120	120
L5	750	750	750
L6	710	660	630
L7	755	755	720
L8	2390	2390	2390
H1	2120	2120	2120
H2	1360	1360	1360
H3	180	180	180
H4	1905	1905	1905
H5	1635	1635	1635

\*На котлах КСВО-500/2, КСВО-600/2 сброс предохранительного клапана (поз.8) по одному отверстию с каждой стороны